


## 11-kg-Flaschenanlage im Gebäude mit Schlauchleitungen länger als 40 cm

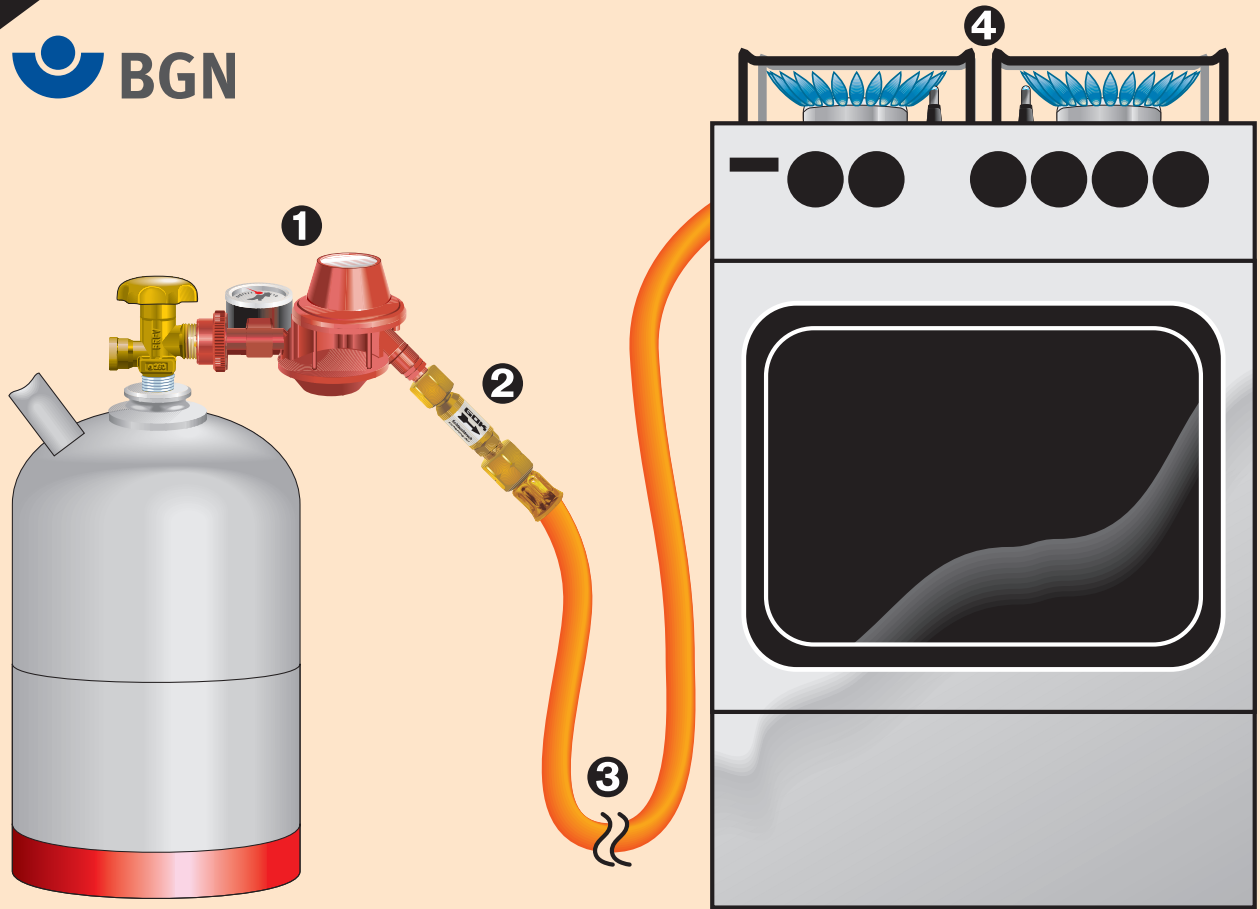

- ❶ **Zweistufige** Sicherheitsdruckregeleinrichtung „S2SR“  
(Safety two Stages Regulator - bisherige Bezeichnung: Überdrucksicherheits-  
einrichtung (ÜDS)) mit thermischer Absperreinrichtung (TAE) \*
- ❷ Schlauchbruchsicherung
- ❸ Schlauchleitung länger als 40 cm
- ❹ Gasgerät mit Flammenüberwachungseinrichtungen (Zünderungen)

\* optional ohne Manometer