


## 33-kg-Flaschenanlage (Einflaschenanlage)

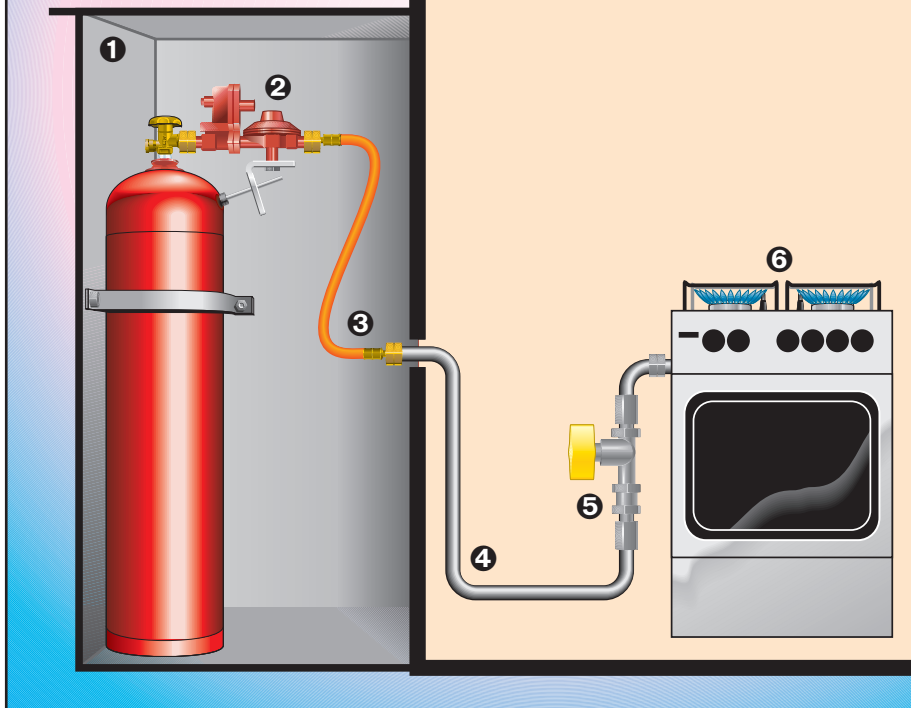

- 1 Verschließbarer Flaschenschrank (außerhalb Gebäude)
- 2 Druckregleinrichtung mit einer Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung „OPSO“ (Over-Pressure Shut Off - bisherige Bezeichnung: Sicherheitsabsperrentil (SAV)) und einer Druckregleinrichtung mit einem Überdruck-Abblaseventil mit begrenztem Durchfluss (PRV) sowie einer Abstützvorrichtung
- 3 Schlauchleitung, max. 40 cm lang
- 4 Rohrleitung
- 5 Schnellschlussventil mit thermischer Absperreinrichtung (TAE)
- 6 Gasgerät mit Flammenüberwachungseinrichtungen (Züandsicherungen)